

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:
Начальник лаборатории

А.Ф. Шишкин
06.02.2026 года



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 004/С-13/02/26 от 06.02.2026 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25
Наименование объекта испытаний ¹	Двери деревянные внутренние звукоизоляционные на 49дБ для общественных зданий
Изготовитель ¹	Индивидуальный предприниматель Теляшов Рустэм Закирович. Адрес: 197227, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 24, к. 2, кв. 762
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 004/С-13/02/26
Идентификационный номер образца	№ 004/С-13/02/26
Испытания проведены на соответствие требованиям	ТУ 16.23.11.130-001-0111818656-2020, ТУ 16.23.11.130-002-011818656-2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Измерение времени реверберации выполнено путем автоматической регистрации уровней звукового давления в течении 1 сек с шагом 0,025 сек после выстрела стартового пистолета.

Результат измерений:

№	Ограждающая конструкция	Измеренный индекс звукоизоляции *	Нормативный индекс звукоизоляции СП 51.13330.2011
1	Двери деревянные внутренние звукоизоляционные для общественных зданий	$R'_w = 49$ дБ	$R'_w \geq 32$ дБ

*с учетом неопределенности измерений $U(95\%)$ с коэффициентом охвата 2: R'_w – нижняя граница индекса изоляции воздушного шума;

¹ Информация предоставлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Результаты измерения изоляции воздушного шума двери деревянной внутренней звукоизоляционной для общественных зданий

f, Гц	ПВУ		ПНУ		Время ревер.	Экв. площадь	Фактич.	Оценочная		н.о.
	L _{ср} _{пву} , дБ	U _a _{пву} , дБ	L _{ср} _{пну} , дБ	U _a _{пну} , дБ	T _{рев} , с	A ₂ , м ²	R, дБ	R _{исход} , дБ	R _{смещ} , дБ	Δ, дБ
100	91,6	0,6	53,6	0,7	0,28	15,3	29,2	33	30	0,8
125	91,1	0,1	54,3	1,0	0,81	5,3	32,5	36	33	0,5
160	89,1	0,3	46,5	0,7	0,78	5,5	38,2	39	36	0,0
200	93,4	0,1	50,1	0,7	0,58	7,4	37,6	42	39	1,4
250	87,6	0,1	48,5	1,6	0,67	6,4	34,1	45	42	7,9
315	87,1	0,1	33,8	0,2	0,48	8,9	46,8	48	45	0,0
400	85,3	0,0	31,5	0,6	0,38	11,3	46,2	51	48	1,8
500	85,4	0,1	34,8	0,5	0,53	8,1	44,6	52	49	4,4
630	86,4	0,3	33,8	0,6	0,42	10,2	45,5	53	50	4,5
800	84,2	0,1	30,4	0,1	0,49	8,7	47,4	54	51	3,6
1000	84,8	0,1	22,3	0,4	0,54	7,9	56,5	55	52	0,0
1250	82,7	0,1	26,5	1,5	0,55	7,8	50,4	56	53	2,6
1600	83,2	0,1	23,9	0,9	0,42	10,2	52,1	56	53	0,9
2000	80,5	0,1	20,9	0,2	0,47	9,1	53,0	56	53	0,0
2500	77,6	0,0	18,0	0,2	0,49	8,7	53,2	56	53	0,0
3150	73,2	0,2	15,5	0,3	0,47	9,1	51,1	56	53	1,9
R _w = 49 дБ								ΣΔ=		25,0


Расширенная неопределенность измерений U (95%) с коэффициентом охвата 2: U (95%) = (+0; -1)

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

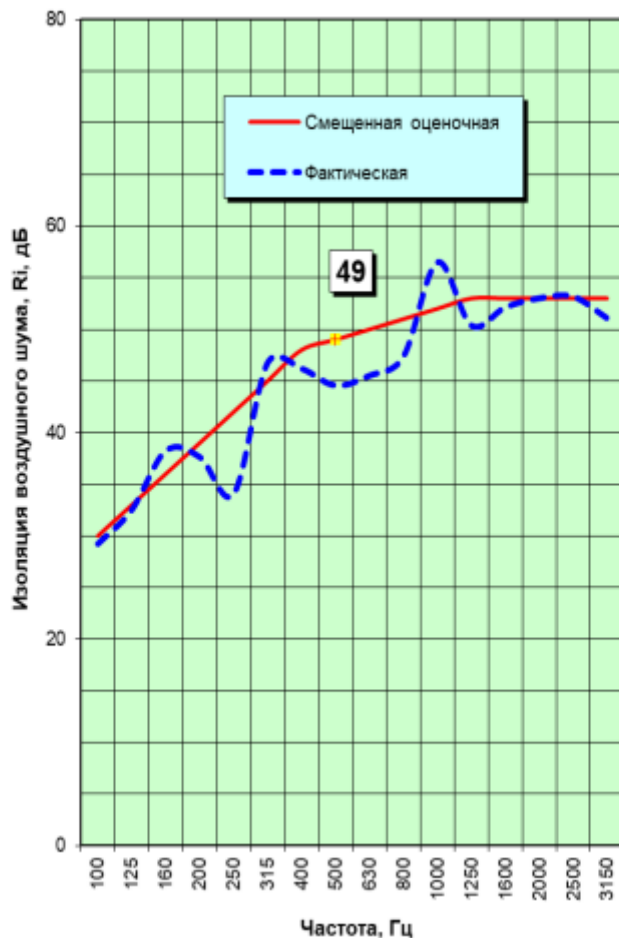

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ